

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Таблото да е в съответствие с изискванията на БДС EN 61439-1, монтирано на стена с едностранно обслужване.

2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.

3. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.

4. Всички изводи да се обозначат еднозначно, с трайна маркировка.


5. Да се постави ел. схема на апаратурата в таблото.

6. При промяна на параметрите на консуматорите, да се актуализира апаратурата в таблата.

7. Корпусът на ел. таблото е от материали с клас на реакция на огън не по-нисък от C или V-0.

8. Ел. таблото е заключваем шкаф с минимум степен на защита IP-44.

Корпусът на таблото се свързва към защитния (заземителен) проводник PE.

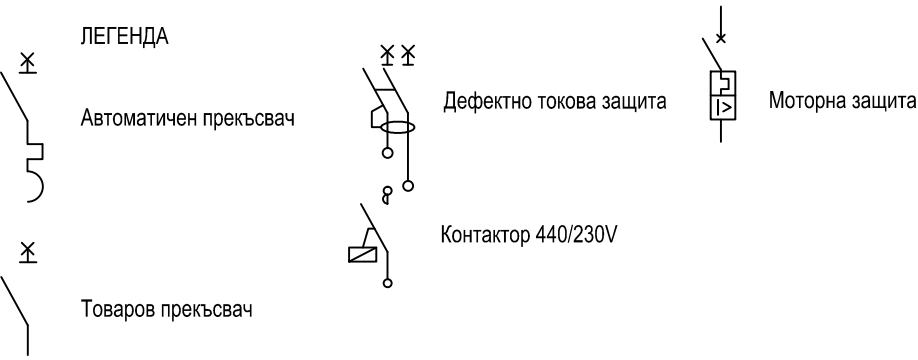

ПРОЕКТАНТ: