


Типов напречен профил
водопровод PE100

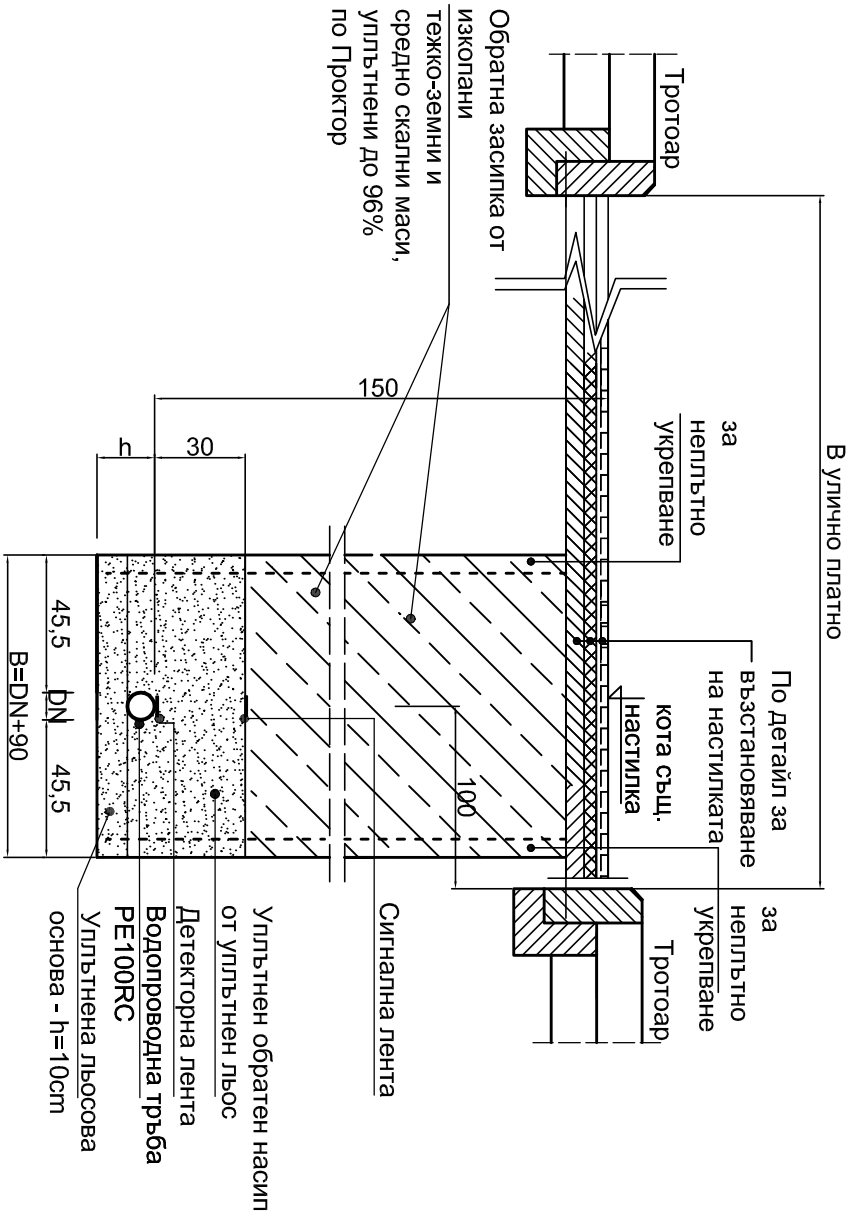

DN [mm]	V [m]	h [m]
90	1.00	0.19
110	1.00	0.21
125	1.10	0.23

Препоръчителни широчини
за изкопите

V=Vmin+0,4m
Vmin=DN+0,50m - при
DN<500mm
-съгласно ПИПСМР "Земни
работи"
0,12m=2x0,06m-разстояние
необходимо за неплътното
укрепване

ПРОЕКТАНТИ:				
СТРОЕЖ:	„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНО-РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ЗА КВ. РИЛЦИ - ЕТАП I, ГР. ДОБРИЧ“			
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	<div><div></div><div>ОБЩИНА ДОБРИЧ</div></div>			
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	<div><div></div><div>"БИ ЕНД ДЖЕЙ ГРУП" ЕООД</div><div>/Проектиране, Консултиране и Инженеринг на ВиК системи/ Адрес: гр. София, ул. "Тригор Начевич" №11, ех. "В", партер</div></div>			
ЧЕРТЕЖ:	ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ			
				Фаза: РП
Проектант	инж. Димитър Василев			Част: Водоснабд.
Проектант	инж. Пресiana Захариева			Мащаб: 1:500
Проектант	инж. Йордан Минчев			Чертеж: №16
УПРАВИТЕЛ:	инж. Йордан Минчев			Дата: 04.2019 г.
Копирането, сканирането, копирането както и качването и да е други форми на разпространение на чертежа не може да бъде извършено без съгласието на проектантите!				